


**BRANDTÄTNING  
RP-SYSTEM  
Brandklass: EI 60**

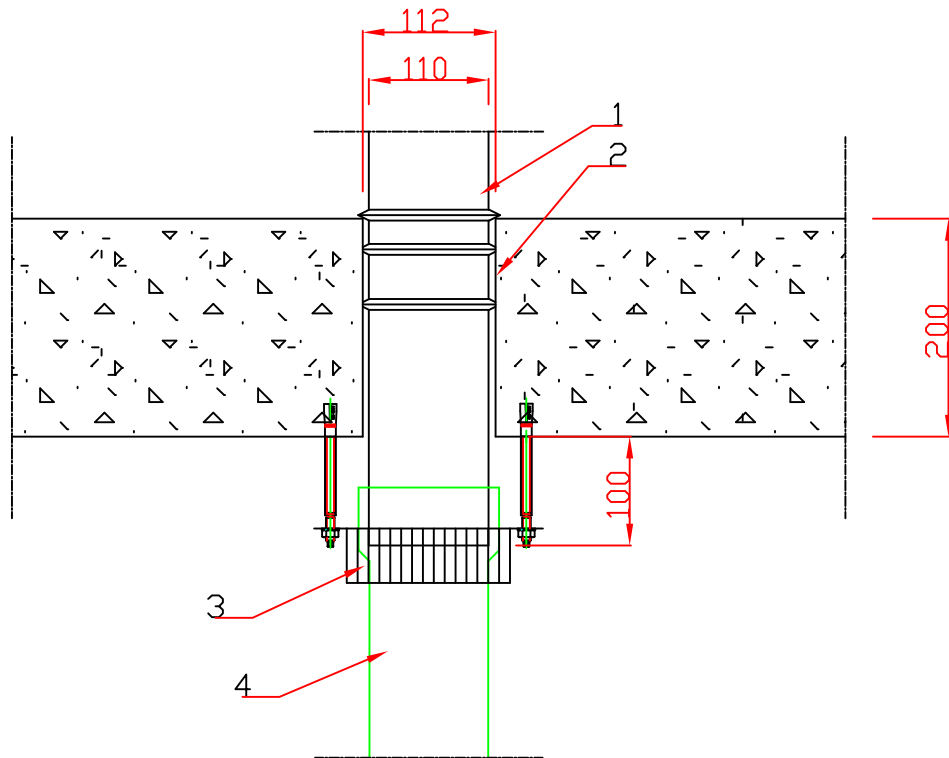

1. RP-krage
2. Tätningsmassa
3. Hilti brandskyddsmanschett, CP 644-125/5. Fastsättes i betong med M8 HKD, slagankare, och M8 HAS ankarstång. Placeras c:a 20 mm upp över stålroret.
4. Plaströr, 110 mm

**Håldiameter i betong = 112 mm**

		BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	DATUM	SIGN
		Hilti Brandskydd Sjukhus i Eksjö Brandklass EI 60				
Datum	Ansvarig	SKALA	NUMMER	BET		
2005-01-28	M. Samuelsson	Ej skala	HBR 29-01-A			